

शिशु रोग विभाग, शहीद महेन्द्र कर्मा चिकित्सालय
डिमरापाल, जगदलपुर

बाह्य रोग विभाग समय-सारणी

क्र.	विभाग का नाम	ओ.पी.डी दिवस	डॉ. इंचार्ज का नाम
1	WELL BABY CLINIC	प्रति दिवस	डॉ. डी.आर. मंडावी
2	NEONATOLOGY CLINIC	सोमवार, बुधवार शनिवार	डॉ. डी.आर. मंडावी
3	ASTHMA CLINIC	मंगलवार, शुक्रवार	डॉ. अनुरूप साहू
4	PEDIATRIC NEPHROLOGY CLINIC	गुरुवार	डॉ. अनुरूप साहू
5	PEDIATRIC CARDIOLOGY CLINIC	शुक्रवार	डॉ. अनुरूप साहू
6	PEDIATRIC ONCOLOGY CLINIC	शुक्रवार	डॉ. अनुरूप साहू
7	PEDIATRIC HEMATOLOGY CLINIC	सोमवार, बुधवार	डॉ. डी.आर. मंडावी
8	PEDIATRIC T.B. & HIV CLINIC	शुक्रवार	डॉ. अनुरूप साहू
9	PEDIATRIC NEUROLOGY CLINIC	सोमवार	डॉ. डी. आर. मंडावी
10	PEDIATRIC GASTROLOGY CLINIC	गुरुवार	डॉ. अनुरूप साहू

DEPARTMENT OF PAEDIATRICS
LATE BALIRAM KASHYAP MEMORIAL GOVT. MEDICAL COLLEGE
DIMRAPAL, JAGDALPUR (C.G.)

S.No./ /Req./GMC/ 2026

Date: / /2026

To,


The Dean
Govt. Medical College,
Dimrapal, Jagdalpur (C.G.)

Subject:- Requisition Slip

Sir,

Please do provide the following items:-

S.N	Instrument	Price Per	Quantity Required	Total Cost
01	MAQUET (Servo-i Ventilator)	20	20	4 Cr
02	Therapeutic Hypothermia (Criticoool)	10	5	50 L
03	Laminal Flow	10	1	10 L
04	Incubator (Standard Skin Servo ventilator)	10	3	30 L
05	CBC Machine SIEMENS EPOC Blood Gas Electrolyte Analyga	7	1	7 L
06	CPAP (Bubble) (Fisher & Paykel Healthcare)	2.50	20	50 L
07	High Frequency Oscillatory Ventilator	25	4	1 Cr
08	HHFNC (Fisher & Paykel Healthcare)	2.5	25	62.5 L
09	ECHO (Sonolite) 1	28	1	28 L
10	Syringe Pump	50 Thousand	100	5 L

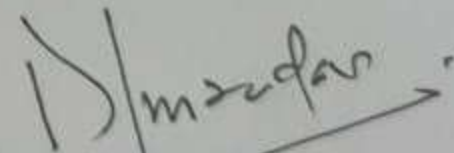
HOD Paediatrics
Late B.R.Kashyap Memorial
Govt. Medical College
Dimrapal, Jagdalpur













प्रधानमंत्री
वंदना योजना



आइस पैक की कंडीशनिंग

- 3 आइस पैक पर पानी की थोड़ी बूंद के आने की प्रतीक्षा करें
 - 4 कंडीशनिंग शुरू करने के लिए आइस पैक को थोड़ा दबा दें
 - 5 कंडीशनिंग आइस पैक को ठीक प्रकार से सुखाने और उसे ठंडा करने के लिए ठंडा करने में मदद करें
- एक आइस पैक सही ढंग से कंडीशनिंग तब होता है जब पानी की बूंद इसकी सतह को टैंक लेती है और इसे हिलाने पर पानी की कर्कश आवाज सुनाई देती है। कंडीशनिंग के लिए कोई निश्चित समय नहीं है।

छोटे DF में 25-40 से ज्यादा आइस पैक और बड़े DF में 50-60 से ज्यादा आइस पैक चाहिए।



- 2 उसके बाद, वैक्यूम को गैस के डिब्बे या पंपिस्ट्रीन बॉल में रखें
- 3 बॉल में वैक्यूम और वाइक्यूम को रखें
- 4 बॉल में वैक्यूम और वाइक्यूम को रखें
- 5 बॉल में वैक्यूम और वाइक्यूम को रखें
- 6 बॉल में वैक्यूम और वाइक्यूम को रखें



DEP. LIBRARY

73





जानें....
एल. आर. में
मीन भंडारण

प. बी. डी. पी. टी. पी. सी. वी.,
हाई. पी. वी., टी. डी., जे. डी. (Hep B,
Pentavalent, IPV, Td, JE)
का कदापि दुस्तेमाल न करें।

थर्मामीटर को टोकरी के भीतर रखें
तथा तापमान को +2 से +8 डिग्री
सेंटीग्रेड के बीच नियंत्रित करें।
प्रत्येक दिन में दो बार (सुबह एवं
शाम) तापमान की जांच अवश्य करें।
अगले सब दिवस पर विवरित किए
जाने वाले ड्राइलपुलेंट का भंडारण 24
घंटे पूर्व ही ILR में करें।
वैक्सीन के डिब्बों के बीच हवा के
प्रवाह के लिए थोड़ी जगह होनी
चाहिए।

वैक्सीन (Vaccine) भंडारण का क्रम
इंफेक्शियस बी. (Infectious B)
पेन्टावैलेंट (Pentavalent), पी. सी. वी. (PCV)
डी. पी. टी. (DPT), हाई. पी. वी. (IPV)
टी. डी. (Td)
जे. डी. (JE)
रोटा (Rot)
बी. जी. वी. (BCG)
खसरा ज्वर (MM)
जी. पी. टी. (GPT)

सही तरीके से मॉनिटर कीजिए शिक टेस्ट

थर्मामीटर की रीडिंग
थर्मामीटर वैक्सीन (Vaccines) के
साथ रखिए।
ILR और DF में हमेशा कंप्यूटर
(तापमान में आने लायक) थर्मामीटर
रखिए।
रोजाना दिन में दो बार तापमान चेक
कीजिए और उसे टेम्परेचर लॉग बुक
में दर्ज कीजिए।
ILR/WIC का तापमान +2°C से
+8°C के बीच और DF/WIC का
तापमान -15°C से -25°C के बीच
होना चाहिए।
कोल्ड चेन तकनीशियन हर साल यह
प्रमाणित करें कि थर्मामीटर काम में
आप जा सकने की स्थिति में है।
जो थर्मामीटर काम में आने लायक न
हो, उन्हें प्रक्रिया के मुलाजिम न
दीजिए।



शिक टेस्ट क्या है?
शिक टेस्ट को पैक, डीपीटी, पीसीवी, टीडी और जेडी को
जैसे प्रोडक्ट सैलैटरीय वैक्सीन में ठंड से धुति का
परा प्रमाण के लिए डिजाइन किया गया है।
शिक टेस्ट कब करना है?
यदि वैक्सीन कापन के जाने का कोई संदेह हो
तो शिक टेस्ट करें
विधि
1 काप्टूल कापन को लेबर को
और इसे सीलिंग में तब पर (+) के
विधि से प्रक्रिया पर प्रक्रिया करें।
2 इसे अपने दिन टैप प्रोडक्ट
से बाहर निकालें और इसे
नियंत्रित करें।
3 दोनो काप्टूल और टेस्ट
कापन को अंगुली और तर्जनी से
नियंत्रित करें के बीच एक
आप पकड़ें और उन्हें 10-15
सेकंड के लिए और से हिलाएं।
4 दोनो कापन को 30
मिनट के लिए अलग
आप पर रखें और
नियंत्रित करें अलग
(sedimentation) से
प्रक्रिया शुरू करें।
परिणाम
सफल शिक टेस्ट
असफल शिक टेस्ट
असफल शिक टेस्ट
असफल शिक टेस्ट

आइस पैक की कंडीशनिंग
1 आइस पैक को डीप
फ्रीजर से निकालें
2 आइस पैक को
टैबल पर रखें
3 आइस पैक पर पानी की बूंदों के
अने की प्रक्रिया करें
4 कर्कश ध्वनि सुने के लिए
आइस पैक को हिलाएं
5 कंडीश आइस पैक को
फेब्रिक सूख से और उन्हें
कैमरा कैमरा में डाल दें
एक आइस पैक सही ढंग से कंडीशन तब होता
है जब पानी की बूंद इसकी सतह को टूट लेती
है और इसे हिलाने पर पानी की कर्कश आवाज
सुनाई देती है। कंडीशनिंग के लिए कोई निश्चित
समय नहीं है।

जीप फ्रीजर
वैक्सीन (vaccines) या ड्राइलपुलेंट
(diluent) का भंडारण कभी भी DF में नहीं
कीजिए (डिस्ट्रिक्ट स्टोर या उससे ऊपर के स्टोर
में OPV वैक्सीन के अलावा)
आइस पैक को हमेशा दवाई गई अवस्था में रखिये





ROOM 4

LIGHT

जैविक अपशिष्ट पृथक्करण चार्ट (BMW RULE)

पीली थैली



1. भोजन अपशिष्ट (Food waste)
2. पत्तों, फलों के छिलके (Stems, fruit peels)
3. सब्जियों के छिलके (Vegetable peels)
4. पतले कागज (Thin paper)
5. प्लास्टिक के छोटे टुकड़े (Small plastic pieces)
6. प्लास्टिक के छोटे टुकड़े (Small plastic pieces)
7. प्लास्टिक के छोटे टुकड़े (Small plastic pieces)
8. प्लास्टिक के छोटे टुकड़े (Small plastic pieces)
9. प्लास्टिक के छोटे टुकड़े (Small plastic pieces)
10. प्लास्टिक के छोटे टुकड़े (Small plastic pieces)

लाल थैली



1. रक्त (Blood)
2. दवा (Medicine)
3. दवा (Medicine)
4. दवा (Medicine)

नीली थैली



1. दवा (Medicine)
2. दवा (Medicine)
3. दवा (Medicine)
4. दवा (Medicine)
5. दवा (Medicine)
6. दवा (Medicine)
7. दवा (Medicine)
8. दवा (Medicine)
9. दवा (Medicine)
10. दवा (Medicine)

कृपया ध्यान दें





READER

TEACHING

675

67

WE




शिशु रोग प्रशासकीय खण्ड



HOD

8



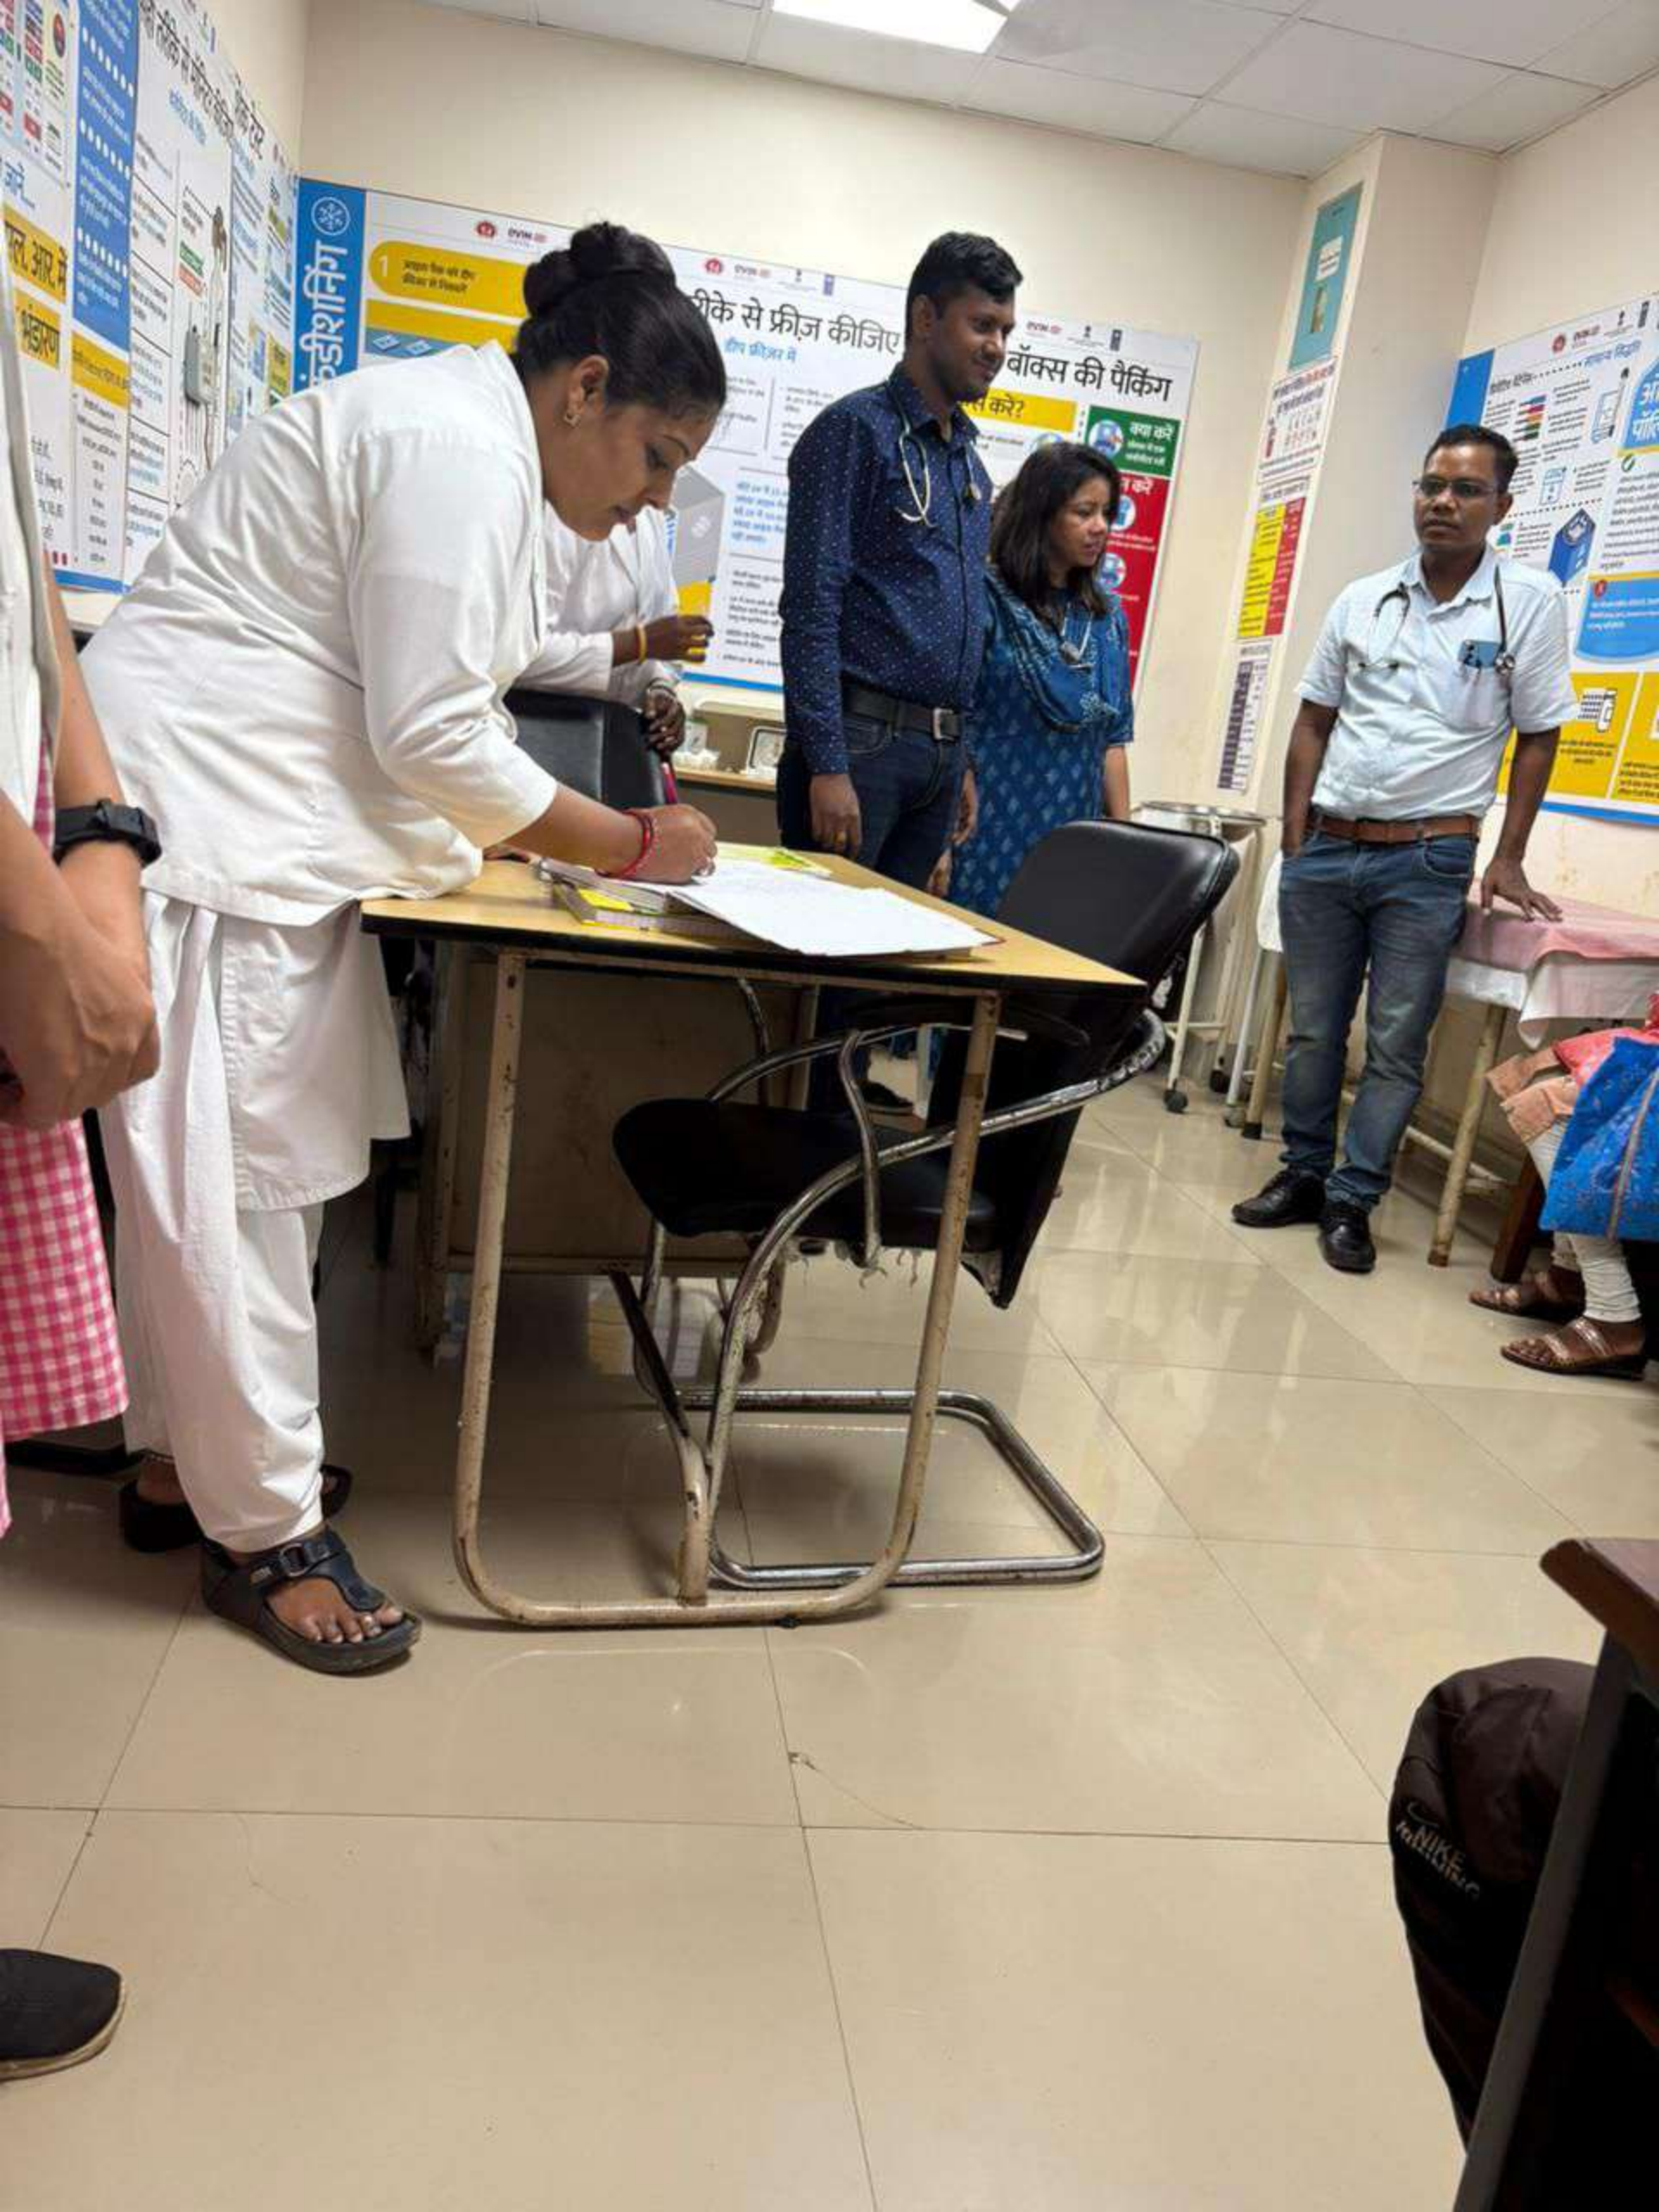

शिशु रोग प्रशासकीय खण्ड

शिशु रोग वार्ड
←





कॉल्ड बॉक्स की पैकिंग कैसे करें?

क्या करें
कोल्ड चेन में एक थर्मोस्टैट रखें

क्या न करें
कोल्ड चेन में गर्म वस्तुएं न रखें

ओपन वायल नीति

टीकाकरण सत्र के लिए ध्यान देने वाली बातें

- टीकाकरण सत्र के लिए ध्यान देने वाली बातें
- टीकाकरण सत्र शुरू होने पर

वाक्वाइन

प्रयोग करने योग्य वैक्सीन

यदि वर्ग (स्क्वोर) बाहरी गोले से थोड़ा हल्का है, तो वैक्सीन प्रयोग योग्य है।

अनुपयोगी वैक्सीन

यदि स्क्वोर बाहरी गोले से गहरा है तो वैक्सीन प्रयोग योग्य नहीं है।

ओपन वायल नीति लागू नहीं है!

सभी प्रोटीन-ड्राइड वैक्सीन (बीसीजी, एफआर, जेई) और आर.टी.टी. वायल पर तैलीय अवशेष पर खींचा है

है, तो वैक्सीन का उपयोग :

टीकाकरण
कक्ष
←

सिस्सु रोग ओ.पी.डी.
←

सी.टी.डी.
←

पुष्प शास्त्री
मो. 98111 11111
मो. 98111 11111

टीकाकरण
कक्ष

टीकाकरण
कक्ष

टीकाकरण
कक्ष

टीकाकरण
कक्ष



आइस पैक की कंडीशनिंग

1. आइस पैक को ठीक प्रकार से थामें।
2. आइस पैक को पैरों पर रखें।
3. आइस पैक पर कपड़े की कुछ छतें डालें और थामें।
4. कंडीशनिंग करते समय पैरों को ठंडा महसूस होना चाहिए।
5. एक आइस पैक 15-20 मिनट के लिए ही इस्तेमाल करें।

सही तरीके से फ्रीज कीजिए!

घर पर फ्रीजर में

1. फ्रीजर को ठीक प्रकार से चलाएं।

2. फ्रीजर में रखे गए वस्तुओं को ठीक प्रकार से ढाँके।

3. फ्रीजर में रखे गए वस्तुओं को ठीक प्रकार से ढाँके।

कोल्ड बॉक्स की पैकिंग

1. कोल्ड बॉक्स में रखे गए वस्तुओं को ठीक प्रकार से ढाँके।

2. कोल्ड बॉक्स में रखे गए वस्तुओं को ठीक प्रकार से ढाँके।

3. कोल्ड बॉक्स में रखे गए वस्तुओं को ठीक प्रकार से ढाँके।

आइस पैक की कंडीशनिंग

1. आइस पैक को ठीक प्रकार से थामें।

2. आइस पैक को पैरों पर रखें।

3. आइस पैक पर कपड़े की कुछ छतें डालें और थामें।

4. कंडीशनिंग करते समय पैरों को ठंडा महसूस होना चाहिए।

5. एक आइस पैक 15-20 मिनट के लिए ही इस्तेमाल करें।

वीवीएम कैसे पढ़ें

1. वीवीएम को ठीक प्रकार से थामें।

2. वीवीएम को पैरों पर रखें।

3. वीवीएम पर कपड़े की कुछ छतें डालें और थामें।

4. वीवीएम के साथ पैरों को ठंडा महसूस होना चाहिए।

5. एक वीवीएम 15-20 मिनट के लिए ही इस्तेमाल करें।



CHILD REHABILITATION
CLINIC

PEDIATRIC
NEPHROLOGY
CLINIC

ASTHMA
CLINIC

PEDIATRIC
CARDIOLOGY
CLINIC

PEDIATRIC
GASTROLOGY
CLINIC

Dr. Anurup Kumar Sahu
Professor & HOD





PAEDIATRIC I.C.U.

DO NOT ENTER TO AND
RE-ENTER TO AND
RE-ENTER TO AND
RE-ENTER TO AND

गुरु जी

दिनांक	वर्ग	वर्ग	वर्ग
1	1	2	3
2	4	5	6
3	7	8	9
4	10	11	12
5	13	14	15
6	16	17	18
7	19	20	21
8	22	23	24
9	25	26	27
10	28	29	30
11	31	32	33
12	34	35	36
13	37	38	39
14	40	41	42
15	43	44	45
16	46	47	48
17	49	50	51
18	52	53	54
19	55	56	57
20	58	59	60
21	61	62	63
22	64	65	66
23	67	68	69
24	70	71	72
25	73	74	75
26	76	77	78
27	79	80	81
28	82	83	84
29	85	86	87
30	88	89	90
31	91	92	93
32	94	95	96
33	97	98	99
34	100	101	102
35	103	104	105
36	106	107	108
37	109	110	111
38	112	113	114
39	115	116	117
40	118	119	120
41	121	122	123
42	124	125	126
43	127	128	129
44	130	131	132
45	133	134	135
46	136	137	138
47	139	140	141
48	142	143	144
49	145	146	147
50	148	149	150
51	151	152	153
52	154	155	156
53	157	158	159
54	160	161	162
55	163	164	165
56	166	167	168
57	169	170	171
58	172	173	174
59	175	176	177
60	178	179	180
61	181	182	183
62	184	185	186
63	187	188	189
64	190	191	192
65	193	194	195
66	196	197	198
67	199	200	201
68	202	203	204
69	205	206	207
70	208	209	210
71	211	212	213
72	214	215	216
73	217	218	219
74	220	221	222
75	223	224	225
76	226	227	228
77	229	230	231
78	232	233	234
79	235	236	237
80	238	239	240
81	241	242	243
82	244	245	246
83	247	248	249
84	250	251	252
85	253	254	255
86	256	257	258
87	259	260	261
88	262	263	264
89	265	266	267
90	268	269	270
91	271	272	273
92	274	275	276
93	277	278	279
94	280	281	282
95	283	284	285
96	286	287	288
97	289	290	291
98	292	293	294
99	295	296	297
100	298	299	300

गुरु जी









शार्प कलेक्टर में नीडल्स बिना कैप लगाए डालें
छूटे एम्बुल भी शार्प कलेक्टर में डालें

Insert the needles into the sharps collector without putting the cap on them.
Also insert the broken ampoules into the sharps collector. Do not.







